

PROYECTO:	SIBATÉ PTAR	FECHA DE ENSAYO:	2017-11-28
CLIENTE:	SERVICIOS GEOTECNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8021
DIR CLIENTE:	DIAGONAL 129 No. 5A-05	INFORME DE ENSAYO No.	8021-018
CÓDIGO:	0478		

EQUIPOS:	Cazuela No: 04	Balanza No: 01	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	3	MUESTRA:	5	PROFUNDIDAD(m) :	2,50 - 3,00
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Limo arcilloso, de color marrón amarillento, con algo de arena fina.

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	16	-	-	-	-
Recipiente No.	167	183	175	311	404	628	98
P ₁ (g)	35,43	36,68	38,73	22,56	22,43	22,54	113,25
P ₂ (g)	21,95	22,31	23,08	18,94	18,87	18,83	80,31
P ₃ (g)	7,47	7,51	7,48	11,57	11,61	11,23	19,11
ω (%)	93,1	97,1	100,3	49,1	49,0	48,8	53,8

LÍMITE LÍQUIDO (%)	97
LÍMITE PLÁSTICO (%)	49
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	48
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	M H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,100
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,889
ÍNDICE DE FLUIDEZ	21,258

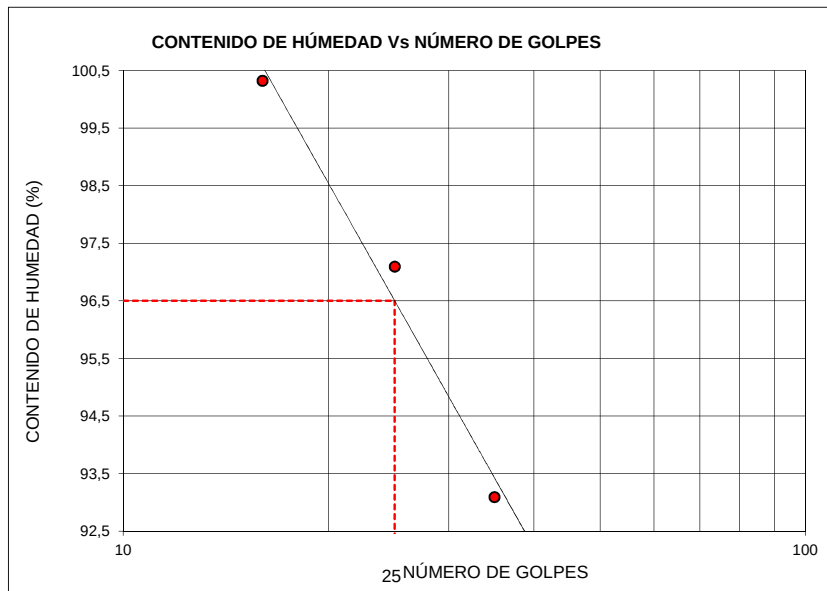

Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

LPC

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com