

|                     |                                                                    |                              |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | AEROPUERTO EL DORADO                                               | <b>FECHA DE ENSAYO:</b>      | 2017-11-28 |
| <b>CLIENTE:</b>     | EYR SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.A.S.                                   | <b>ORDEN DE TRABAJO No.</b>  | 8014       |
| <b>DIR CLIENTE:</b> | CARRERA 106 No. 15A - 58 INT 141 - 142 OFIC 504 2F BUSSINES CENTER | <b>INFORME DE ENSAYO No.</b> | 8014-104   |
| <b>CÓDIGO:</b>      | -                                                                  |                              |            |

|                       |                                 |                 |           |                       |                      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| <b>SONDEO:</b>        | <b>TS2</b>                      | <b>MUESTRA:</b> | <b>21</b> | <b>PROFUNDIDAD(m)</b> | <b>34,50 - 35,00</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>   | Arcilla, de color gris verdoso. |                 |           |                       |                      |
| <b>OBSERVACIONES:</b> | -                               |                 |           |                       |                      |

|                  |                                                  |                                     |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EQUIPOS:</b>  | Calibrador No: 06                                | Balanza No: 17                      | Horno No: HN-01                     |
| Tipo de muestra: | Inalterada <input checked="" type="checkbox"/> X | Compactada <input type="checkbox"/> | Remoldeada <input type="checkbox"/> |

|                          |        |                   |
|--------------------------|--------|-------------------|
| Diámetro de la muestra   | 4,82   | cm                |
| Altura de la muestra     | 10,72  | cm                |
| Área inicial             | 18,22  | cm <sup>2</sup>   |
| Relación Altura diámetro | 2,23   | -                 |
| Volumen de la muestra    | 195,33 | cm <sup>3</sup>   |
| Masa de la muestra       | 287,63 | g                 |
| Masa unitaria húmeda     | 1,473  | g/cm <sup>3</sup> |
| Masa unitaria seca       | 0,756  | g/cm <sup>3</sup> |

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Resistencia a la compresión inconfiada</b> |                                 |
| <b>qu=</b>                                    | <b>0,48</b> kgf/cm <sup>2</sup> |
| <b>qu=</b>                                    | <b>47,5</b> kPa                 |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Resistencia al Corte (qu/2)</b> |                                 |
| <b>Cu=</b>                         | <b>0,24</b> kgf/cm <sup>2</sup> |
| <b>Cu=</b>                         | <b>23,8</b> kPa                 |


P<sub>1</sub> = Masa recipiente mas muestra húmeda  
P<sub>2</sub> = Masa recipiente mas muestra seca  
P<sub>3</sub> = Masa recipiente  
w = Contenido de humedad de la muestra

|                               |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Deformación a la falla</b> | <b>(%)</b>      | <b>5,21</b> |
| <b>Velocidad de falla</b>     | <b>(mm/min)</b> | <b>1,77</b> |


|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>CONTENIDO DE HUMEDAD</b> |                                       |
| Recipiente                  | 25                                    |
| P <sub>1</sub> (g)          | 135,06                                |
| P <sub>2</sub> (g)          | 77,39                                 |
| P <sub>3</sub> (g)          | 16,60                                 |
| W (%)                       | 94,9%                                 |
| W MUESTRA COMPLETA          | <input type="checkbox"/>              |
| W CORTES DE MUESTRA         | <input checked="" type="checkbox"/> X |

CONTENIDO DE HUMEDAD  
ANTES DE COMPRESIÓN  
INCONFINADA  
SI ☐ NO ☒ X

Esquema / fotografía de falla

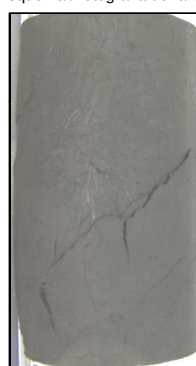

| Tiempo min-s | CARGA | LECTURA DEFORMACIÓN | DEFORMACIÓN UNITARIA | ÁREA CORREGIDA  | ESFUERZO NORMAL       |
|--------------|-------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|              | kgf   | 1*10E-3 plg.        | (%)                  | cm <sup>2</sup> | kgf / cm <sup>2</sup> |
| 00'00"       | 0,00  | 0                   | 0,00                 | 18,22           | 0,00                  |
| 00'09"       | 2,27  | 10                  | 0,24                 | 18,26           | 0,12                  |
| 00'17"       | 3,49  | 20                  | 0,47                 | 18,31           | 0,19                  |
| 00'26"       | 4,62  | 30                  | 0,71                 | 18,35           | 0,25                  |
| 00'35"       | 5,47  | 40                  | 0,95                 | 18,40           | 0,30                  |
| 00'44"       | 6,08  | 50                  | 1,18                 | 18,44           | 0,33                  |
| 00'52"       | 6,57  | 60                  | 1,42                 | 18,48           | 0,36                  |
| 01'00"       | 6,93  | 70                  | 1,66                 | 18,53           | 0,37                  |
| 01'09"       | 7,23  | 80                  | 1,90                 | 18,57           | 0,39                  |
| 01'18"       | 7,56  | 90                  | 2,13                 | 18,62           | 0,41                  |
| 01'26"       | 7,78  | 100                 | 2,37                 | 18,66           | 0,42                  |
| 01'33"       | 7,96  | 110                 | 2,61                 | 18,71           | 0,43                  |
| 01'50"       | 8,36  | 130                 | 3,08                 | 18,80           | 0,44                  |
| 02'08"       | 8,64  | 150                 | 3,55                 | 18,89           | 0,46                  |
| 02'25"       | 8,80  | 170                 | 4,03                 | 18,99           | 0,46                  |
| 02'44"       | 8,98  | 190                 | 4,50                 | 19,08           | 0,47                  |
| 03'09"       | 9,14  | 220                 | 5,21                 | 19,22           | 0,48                  |
| 03'26"       | 9,12  | 240                 | 5,69                 | 19,32           | 0,47                  |
| 03'43"       | 9,07  | 260                 | 6,16                 | 19,42           | 0,47                  |
| 04'01"       | 8,97  | 280                 | 6,63                 | 19,52           | 0,46                  |
|              |       |                     |                      |                 |                       |
|              |       |                     |                      |                 |                       |
|              |       |                     |                      |                 |                       |
|              |       |                     |                      |                 |                       |
|              |       |                     |                      |                 |                       |

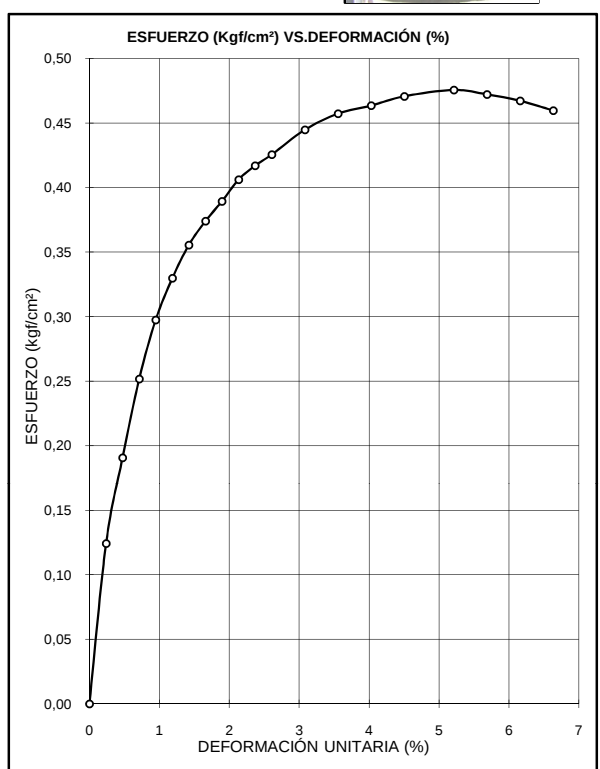

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

**GREGORIO ROJAS ROJAS**  
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20  
Bogotá, D.C. - Colombia

INF8014-104-A5-TS2-M21-CI Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com