

PROYECTO:	CYDG-805 HATO SANTANDER	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-19
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8037
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8037-035
CÓDIGO:	8037		

EQUIPOS:	Cazuela No: 07	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

PERFORACIÓN:	P15	MUESTRA:	5	PROFUNDIDAD(m) :	4,00 - 4,50
---------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla arenosa, de color gris amarillento, con oxidaciones y algo de grava fina

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	24	16	-	-	-	-
Recipiente No.	579	302	522	582	265	305	B126
P ₁ (g)	31,34	31,33	31,93	21,20	20,33	20,16	313,84
P ₂ (g)	25,01	25,19	25,31	19,24	18,46	18,46	241,08
P ₃ (g)	10,58	11,82	11,71	11,40	11,02	11,70	37,10
(ω) (%)	43,9	45,9	48,7	25,0	25,1	25,1	35,7

LÍMITE LÍQUIDO (%)	46
LÍMITE PLÁSTICO (%)	25
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	21
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	CL

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	C L
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,508
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,482
ÍNDICE DE FLUIDEZ	14,148

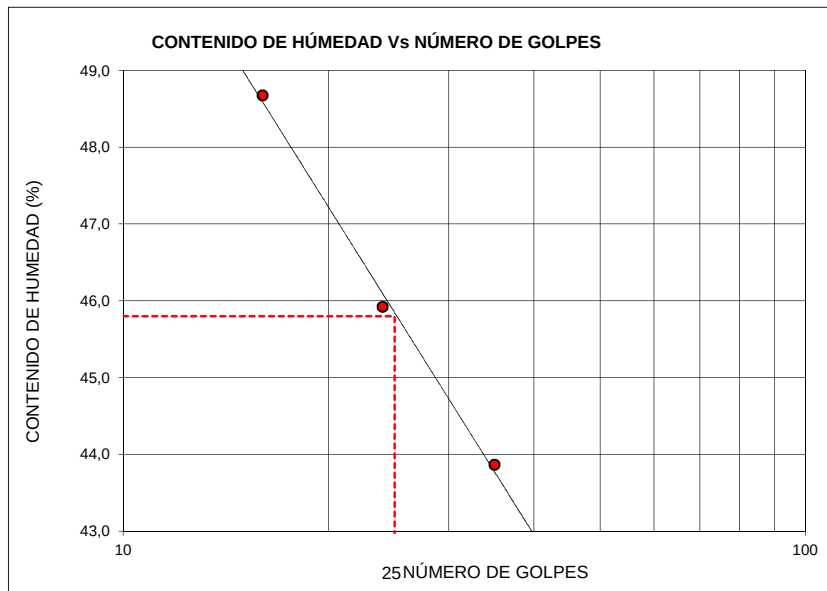

Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
 ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com