

PROYECTO:	REFORZAMIENTO SUROCCIDENTAL A 500 KV, LINEAS LA VIRGINIA - ALFÉREZ Y ALFÉREZ - SAN MARCOS	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-03
CLIENTE:	CONSULTORÍA COLOMBIANA S. A.	ORDEN DE TRABAJO No.	8035
DIR CLIENTE:	CARRERA 20 No. 37 - 28	INFORME DE ENSAYO No.	8035-094
CÓDIGO:	0028		


EQUIPOS:	Cazuela No: 04	Balanza No: 03	Horno No: 01
-----------------	----------------	----------------	--------------

SONDEO:	E24	MUESTRA:	7	PROFUNDIDAD(m) :	3,00 - 3,50
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo limosa, de color grisáceo, con oxidaciones				
OBSERVACIONES:	Ensayo realizado a humedad natural.				

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	33	23	15	-	-	-	-
Recipiente No.	38,4	545	354	514	548	472	171
P ₁ (g)	30,74	29,04	29,02	21,52	21,29	21,22	135,16
P ₂ (g)	21,93	20,65	20,53	18,85	18,66	18,49	99,66
P ₃ (g)	11,60	11,05	11,16	11,41	11,32	10,94	17,56
W (%)	85,3	87,4	90,6	35,9	35,8	36,2	43,2

LÍMITE LÍQUIDO (%)	87
LÍMITE PLÁSTICO (%)	36
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	51
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S. PASA T-40	C H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,142
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,858
ÍNDICE DE FLUIDEZ	15,544

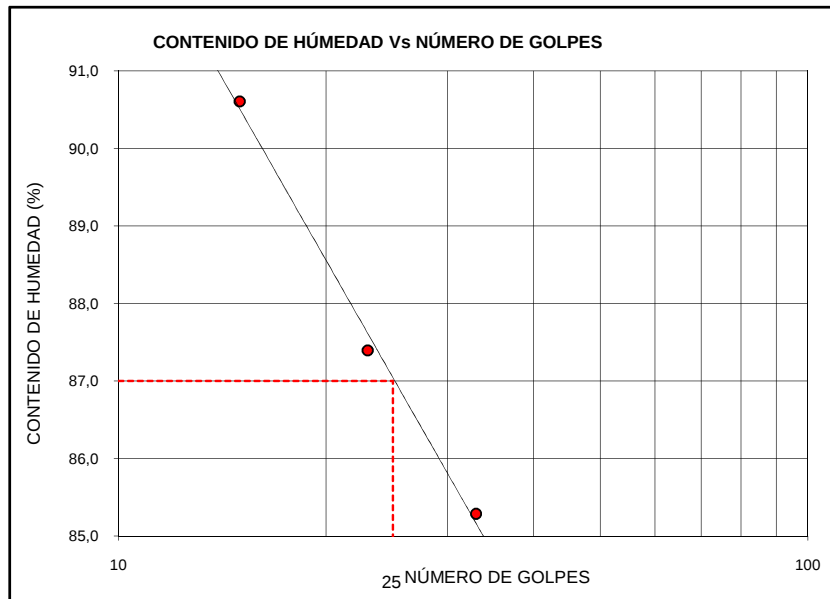

Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
w = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.