



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE
EN ROCA
ASTM D 7012 METODO C
Referencia: SYP-PT-DT-1012-7/14




PROYECTO:	GUAYABITO - ANTIOQUIA GOLD	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-03
CLIENTE:	GEOFUNDACIONES S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	0171
DIR CLIENTE:	CALLE 110 No. 9 - 25 OFIC 801	INFORME DE ENSAYO No.	0171-004
CÓDIGO:	2125		

SONDEO:	PILOTE TF 6.3.3.	MUESTRA: 1L	PROFUNDIDAD(m) 15,00
DESCRIPCIÓN:	Granodiorita		
OBSERVACIONES:	Longitudinal, (vertical)		

EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 16
----------	-------------------	----------------

Diámetro de la muestra	9,84	cm
Altura de la muestra	19,89	cm
Área inicial	76,05	cm ²
Relación Altura diámetro	2,02	-
Volumen de la muestra	1512,57	cm ³
Peso de la muestra	1880,2	g
Peso unitario húmedo	1,243	g/cm ³
Tiempo de ensayo	02'19"	(min-s)

ANTES DE ENSAYO

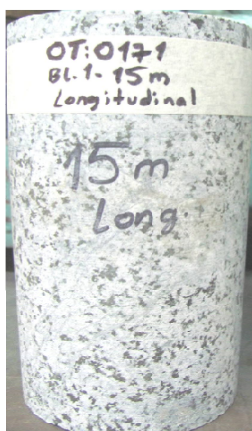


DESPUES DE ENSAYO



CARGA	LECTURA	DEFORMACIÓN	ESFUERZO
	DEFORMACIÓN	UNITARIA	NORMAL
kgf	mm	(%)	kgf / cm ²
0	0,000	0,00	0,00
110	0,006	0,00	1,45
180	0,024	0,01	2,37
400	0,044	0,02	5,26
730	0,115	0,06	9,60
990	0,177	0,09	13,02
1410	0,274	0,14	18,54
1920	0,362	0,18	25,25
2690	0,468	0,24	35,37
3650	0,574	0,29	48,00
4990	0,706	0,36	65,62
6550	0,830	0,42	86,13
8990	0,989	0,50	118,22
11990	1,174	0,59	157,67
14750	1,307	0,66	193,96
18670	1,492	0,75	245,51
22010	1,625	0,82	289,43
25530	1,757	0,88	335,71
29490	1,899	0,95	387,79
33550	2,022	1,02	441,18
37713	2,128	1,07	495,92
41660	2,234	1,12	547,82
45820	2,340	1,18	602,52
50330	2,446	1,23	661,83
54060	2,543	1,28	710,88
58550	2,640	1,33	769,92
62660	2,729	1,37	823,97
66950	2,817	1,42	880,38
69670	2,923	1,47	916,15
70640	2,988	1,50	928,90

Esfuerzo Max. (kgf/cm ²)	928,90
Esfuerzo Max. (MPa)	91,09

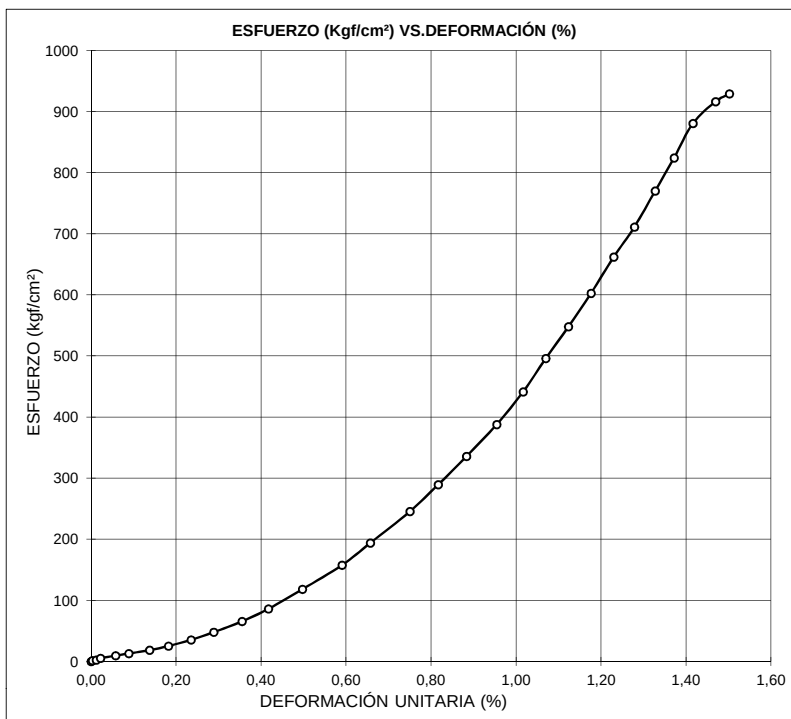

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. - Colombia

INF0171-004-A1-SPILOTET 6.3.3-M1L-CRAX Pagina 1 de 1 E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com