

PROYECTO: GRECO COLOMBIA **FECHA DE ENSAYO:** 2018-02-09
CLIENTE: GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **ORDEN DE TRABAJO No.** 3831
DIR CLIENTE: KM 1 5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN MCP COTA VDA SIBERIA **INFORME DE ENSAYO No.** 3831-003
CÓDIGO: 2382

SONDEO: - **MUESTRA:** 1 **PROFUNDIDAD (m) :** -
DESCRIPCIÓN: Material gravo areno limoso, compuesto por escombros de construcción triturado
OBSERVACIONES: Se compara con franja granulométrica BG - 01 (B600)INVIAS

EQUIPOS: Balanza No: 08 Horno No: HN-01

Peso total de la muestra seca (g)	6645,8	Suma pesos retenidos (g)	5783,4
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)	5785,6	Error%	0,04

TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA
-	-	-	-	-
3"				
2"				
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	1305,9	1306,4	19,7	80,3
3/4"	632,9	633,1	9,5	70,8
1/2"	648,2	648,4	9,8	61,1
3/8"	432,0	432,2	6,5	54,6
N 4	1265,3	1265,8	19,0	35,5
N8	553,4	553,6	8,3	27,2
N16	194,9	195,0	2,9	24,2
N30	123,5	123,5	1,9	22,4
N50	180,7	180,8	2,7	19,7
N100	313,2	313,3	4,7	15,0
N200	125,3	125,3	1,9	13,1
FONDO	8,1	8,1	13,1	-
	5783,4	5785,6		


CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	-
P ₁ (g)	-
P ₂ (g)	-
P ₃ (g)	-
Humedad (%)	-

GRAVA (%)	64,5
ARENA (%)	22,4
FINOS (%)	13,1
Clasifica	-

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente

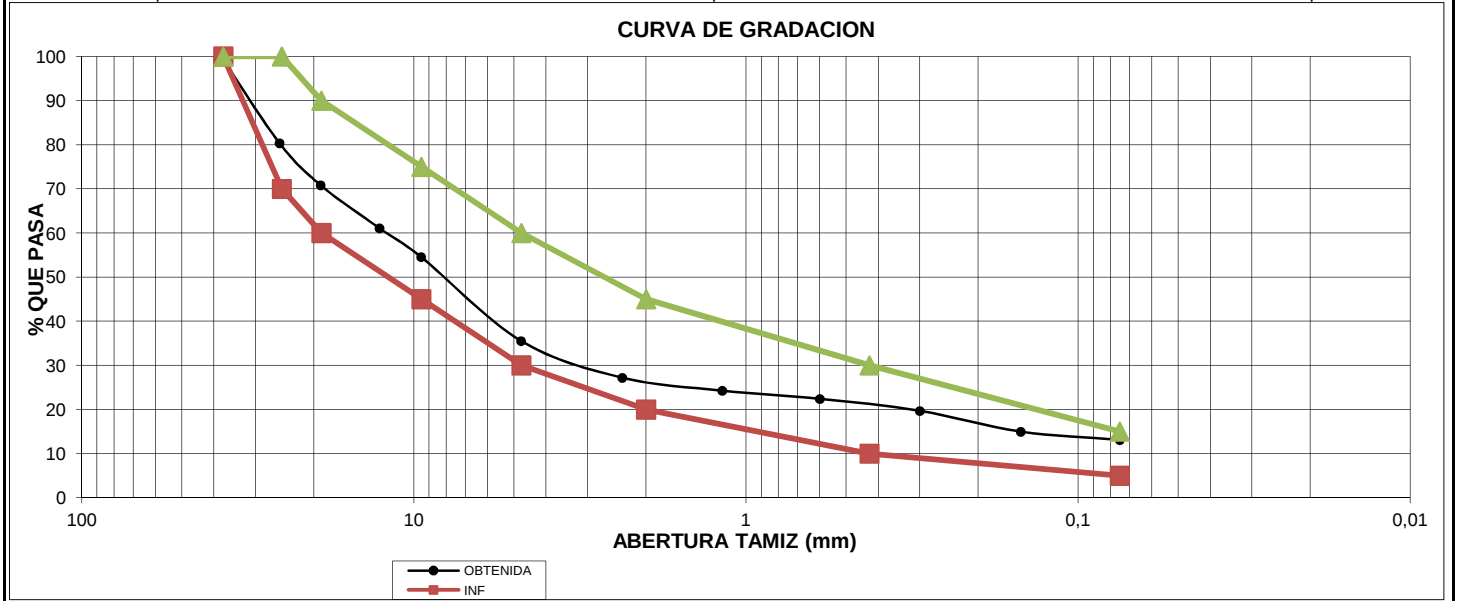

REVISÓ Y APROBÓ

JDFA

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com