



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, DEL LÍMITE PLÁSTICO Y DEL
ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS COHESIVOS - METODO A**
NTC - 4630-99

Referencia SYP-PT-DT-1005-6/15



PROYECTO:	RUMICHACA - PASTO	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-05
CLIENTE:	GEOANDINA I S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8054
DIR CLIENTE:	CARRERA 48 No. 94 - 17 BOGOTÁ D.C.	INFORME DE ENSAYO No.	8054-006
CÓDIGO:	2301		

EQUIPOS:	Cazuela No: 07	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
----------	----------------	----------------	-----------------

APIQUE:	APQ17-35	MUESTRA:	AP-35,1	PROFUNDIDAD(m) :	2,00 - 5,30
---------	----------	----------	---------	------------------	-------------


DESCRIPCIÓN: Arena arcillosa, algo gravosa, de color grisáceo verdoso

OBSERVACIONES: -

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	24	15	-	-	-	-
Recipiente No.	512	620	548	531	268	612	E-13
P ₁ (g)	30,64	33,64	31,79	21,81	22,44	21,68	1225,90
P ₂ (g)	24,03	26,02	24,68	20,17	20,76	20,09	1156,80
P ₃ (g)	10,89	11,52	11,86	11,42	11,77	11,53	87,20
W (%)	50,3	52,6	55,5	18,7	18,7	18,6	6,5

LÍMITE LÍQUIDO (%)	52
LÍMITE PLÁSTICO (%)	19
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	33
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	SC

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	C H
ÍNDICE DE LIQUEZ	-0,380
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	1,389
ÍNDICE DE FLUIDEZ	14,011

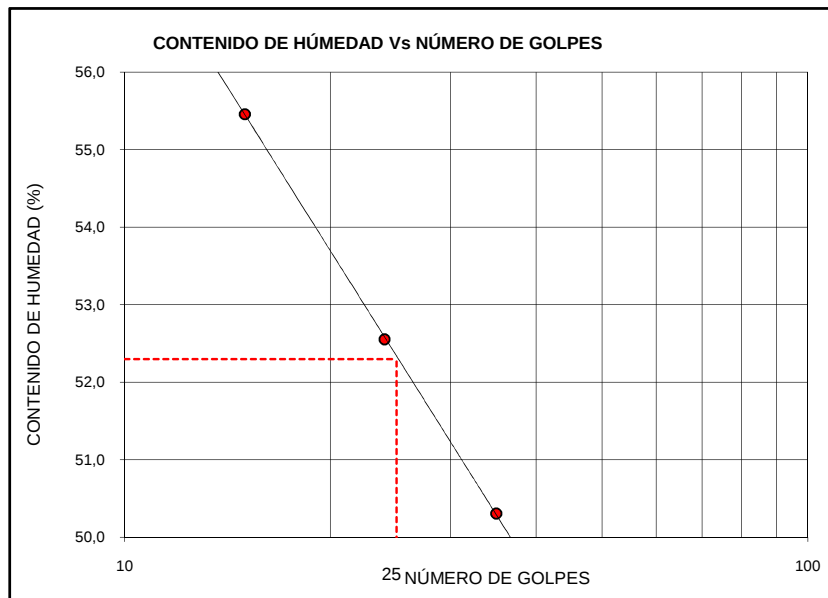

Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
w = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

INF8054-006-A1-APQ17-35-MAP-35.1-LL Pagina 1 de 1 E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com