



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA
POR TAMIZADO**

NTC 1522-99

Referencia SYP-PT-DT-1014-5/14



ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO:	CYDG - 827 GEB AVR MOCOYA	FECHA DE ENSAYO:	2018-03-23
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8100
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8100-089
CÓDIGO:	2343		

SONDEO:	P5B	MUESTRA:	1	PROFUNDIDAD(m) :	0,00 - 0,80
DESCRIPCIÓN:	Arena gravosa, algo limosa, de color marrón claro				
OBSERVACIONES:	-				

EQUIPOS:	Balanza No: 16-08	Horno: HN-01
-----------------	-------------------	--------------

Peso total de la muestra seca (g)	266,8	Suma pesos retenidos (g)	233,4
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)	232,8	Error%	0,26

TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA
-	-	-	-	
3"				
2"				
1 1/2"				
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	20,0	19,9	7,5	92,5
1/2"	24,4	24,3	9,1	83,4
3/8"	11,2	11,2	4,2	79,2
N 4	16,4	16,4	6,1	73,1
N10	36,8	36,7	13,8	59,3
N20	49,4	49,3	18,5	40,9
N40	32,4	32,3	12,1	28,7
N60	14,9	14,9	5,6	23,2
N100	15,6	15,6	5,8	17,3
N200	11,2	11,2	4,2	13,2
FONDO	1,1	1,1	13,2	-
	233,4	232,8		

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente	B77
P ₁ (g)	339,13
P ₂ (g)	304,20
P ₃ (g)	37,40
Humedad (%)	13,1%


GRAVA (%)	26,9
ARENA (%)	59,9
FINOS (%)	13,2
Clasifica	-

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente

CURVA DE GRADACION

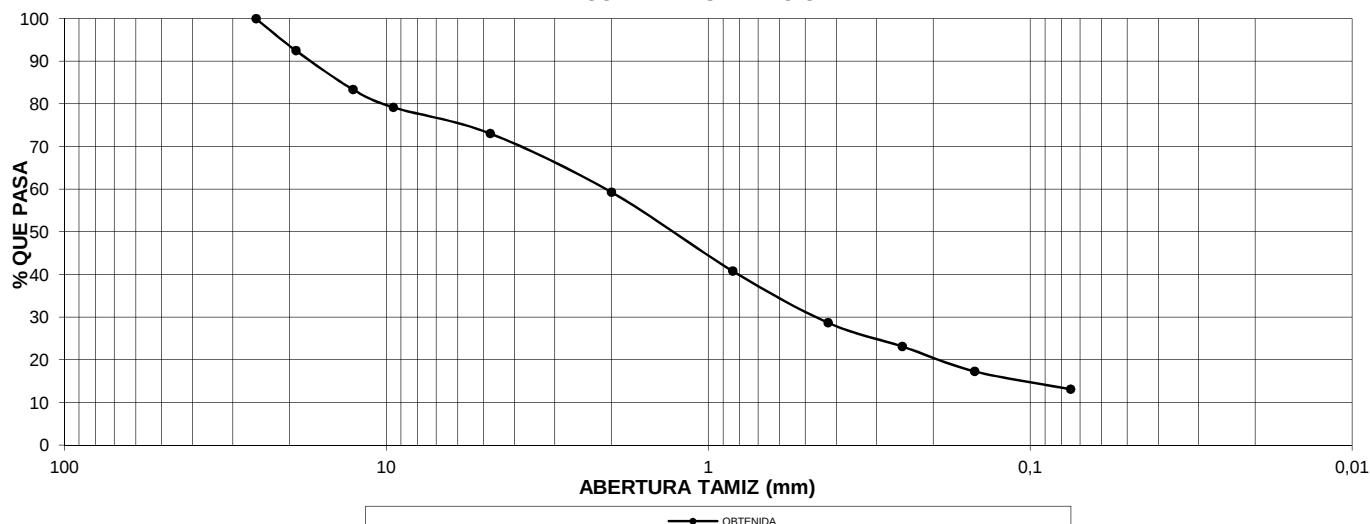

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. - Colombia