

PROYECTO:	CYDG - 827 GEB AVR MOCOA	FECHA DE ENSAYO:	2018-03-26
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8100
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8100-185
CÓDIGO:	2343		

EQUIPOS:	Cazuela No: 05	Balanza No: 01	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	P10	MUESTRA:	3	PROFUNDIDAD(m) :	1,00 - 1,50
----------------	------------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla limo arenosa, de color grisáceo amarillento claro.

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	16	-	-	-	-
Recipiente No.	101	124	79	33	109	84	166
P ₁ (g)	39,72	39,08	38,06	17,37	17,56	17,31	103,29
P ₂ (g)	33,43	32,73	31,63	15,48	15,61	15,52	87,50
P ₃ (g)	6,09	6,27	5,93	6,07	5,99	6,60	17,36
ω (%)	23,0	24,0	25,0	20,1	20,3	20,1	22,5

LÍMITE LÍQUIDO (%)	24
LÍMITE PLÁSTICO (%)	20
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	4
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	CL - ML
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,628
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,347
ÍNDICE DE FLUIDEZ	5,921

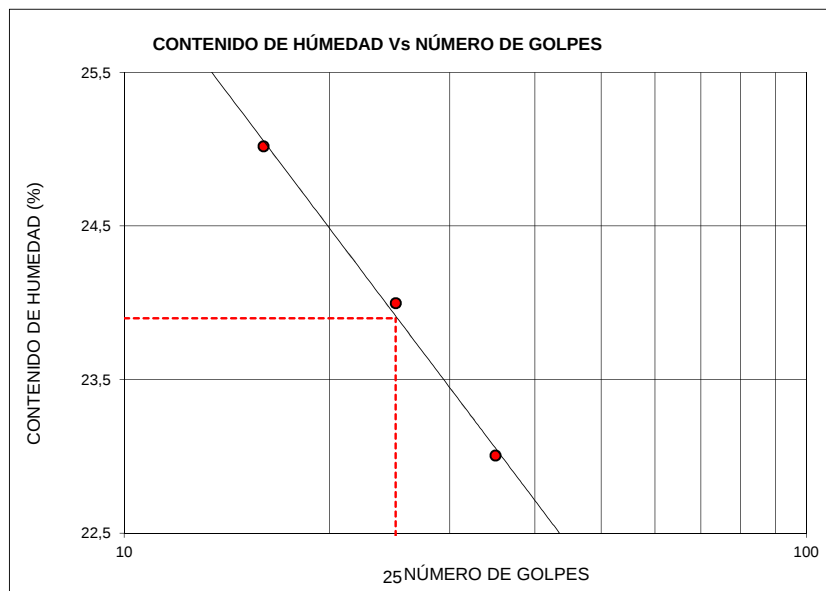

Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

CABB

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com