

PROYECTO:	SENDERO PERIMETRAL MULTIUSOS - BIOPASEO, EN EL EMBALSE	FECHA DE ENSAYO:	2018-03-29
	TOMINÉ	ORDEN DE TRABAJO No.	3113
CLIENTE:	CONSULTORÍA COLOMBIANA S. A.	INFORME DE ENSAYO No.	3113-043
DIR CLIENTE:	CARRERA 20 No. 37 - 28		
CÓDIGO:	0028		

SONDEO:	FFB-6	MUESTRA:	4	PROFUNDIDAD(m)	2,50 - 4,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla limosa, de color grisáceo claro, con oxidaciones				
OBSERVACIONES:	-				

EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	-------------------	----------------	-----------------

Tipo de muestra: Inalterada ☒ X Compactada ☐ Remoldeada ☐

Diámetro de la muestra	4,69	cm
Altura de la muestra	11,26	cm
Área inicial	17,24	cm ²
Relación Altura diámetro	2,40	-
Volumen de la muestra	194,05	cm ³
Masa de la muestra	382,4	g
Masa unitaria húmeda	1,971	g/cm ³
Masa unitaria seca	1,555	g/cm ³

Deformación a la falla	(%)	15,80
Velocidad de falla	(mm/min)	1,72

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	3
P ₁ (g)	187,96
P ₂ (g)	152,21
P ₃ (g)	18,62
W (%)	26,8%

CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTES DE COMPRESIÓN
INCONFINADA
SI ☐ NO ☒ X

W MUESTRA COMPLETA ☐
W CORTES DE MUESTRA ☒ X

Esquema / fotografía de falla




Resistencia a la compresión inconfiada	
qu=	0,75 kgf/cm ²
qu=	75,0 kPa

Resistencia al Corte (qu/2)	
Cu=	0,38 kgf/cm ²
Cu=	37,5 kPa

P₁ = Masa recipiente mas muestra húmeda
P₂ = Masa recipiente mas muestra seca
P₃ = Masa recipiente
w = Contenido de humedad de la muestra

Tiempo min-s	CARGA	LECTURA	DEFORMACIÓN	ÁREA	ESFUERZO
	kgf	DEFORMACIÓN	UNITARIA	CORREGIDA	NORMAL
		1*10E-3 plg.	(%)	cm ²	kgf / cm ²
00'00"	0,00	0	0,00	17,24	0,00
00'08"	3,33	10	0,23	17,28	0,19
00'16"	4,39	20	0,45	17,32	0,25
00'25"	5,07	30	0,68	17,36	0,29
00'34"	5,54	40	0,90	17,40	0,32
00'42"	5,93	50	1,13	17,44	0,34
00'51"	6,24	60	1,35	17,48	0,36
01'08"	6,79	80	1,81	17,56	0,39
01'25"	7,24	100	2,26	17,64	0,41
01'42"	7,64	120	2,71	17,72	0,43
01'58"	8,01	140	3,16	17,80	0,45
02'24"	8,50	170	3,84	17,93	0,47
02'50"	9,02	200	4,51	18,05	0,50
03'17"	9,47	230	5,19	18,18	0,52
03'51"	10,08	270	6,09	18,36	0,55
04'25"	10,65	310	6,99	18,54	0,57
05'00"	11,17	350	7,90	18,72	0,60
05'42"	11,79	400	9,03	18,95	0,62
06'26"	12,43	450	10,15	19,19	0,65
07'10"	13,06	500	11,28	19,43	0,67
07'53"	13,65	550	12,41	19,68	0,69
08'37"	14,25	600	13,54	19,94	0,71
09'20"	14,84	650	14,67	20,20	0,73
10'03"	15,37	700	15,80	20,47	0,75
10'21"	15,58	720	16,25	20,58	0,76

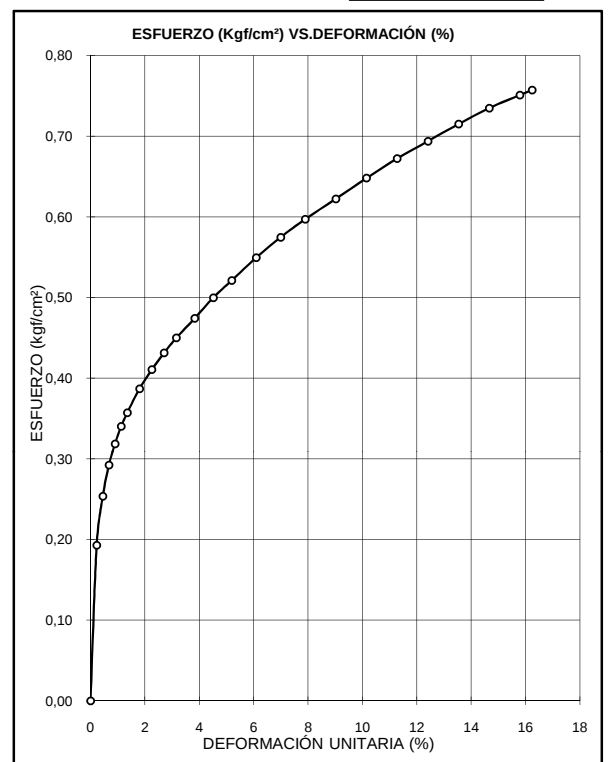

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

INF8113-043-A2-SFFB-6-M4-CI Pagina 1 de 1

Bogotá, D.C. - Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com